



秋泓检测
Qiuhong Testing



检 测 报 告

TEST REPORT

2024013001 QHHJ-BG (水) 010

委托单位: 常州市生态环境局常州经济开发区分局

受检单位: 江苏永葆环保科技股份有限公司

检测类别: 监督性检测

江苏秋泓环境检测有限公司

Jiangsu Qiuhong Environmental Testing Co., Ltd.

编制日期: 2024 年 01 月 30 日

检测报告说明

一、本检测报告须编制、审核、签发者签名并加盖本公司检验检测专用章和骑缝章、资质认定标志后方可有效。

二、本报告中符号“—”表示无内容，“ND”表示未检出。

三、受检单位（委托方）对排口（点位）的代表性和真实性负责；委托检测结果及对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况；排放标准由用户提供。

四、委托检测本公司仅对所采集样品的检测结果负责；送样检测仅对送检样品的检测结果负责，检测报告数据仅反映对所采集或送检样品的评价。

五、用户对本检测报告若持有异议，在收到本检测报告之日起十日内，向本公司书面提出异议，逾期则视为认可本检测报告。

六、未经本公司书面批准。不得以任何形式复制（全文复制除外）本检测报告；任何对本检测报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

七、除用户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定有效期的样品本公司均不再留样。

八、本检测报告数据未经本公司书面同意，不得用于宣传。

九、本公司保证工作的客观公正性，对本检测报告的检测数据保密，并对委托单位的商业信息、技术文件等商业机密履行保密义务。

检测报告

委托单位	常州市生态环境局常州经济开发区分局	地 址	常州市经开区东方东路168号
受检单位/ 项目名称	江苏永葆环保科技股份有限公司	受检单位地址/ 项目所在地	常州市武进区横山桥镇朝阳路西侧
联 系 人	臧燕鹏	联系电话	18068779527
检测目的	监督性检测	采样日期	2024-01-23
样品类别	污水	分析日期	2024-01-23~2024-01-28
检测项目	pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮,总磷,总氮,动植物油类		
检测结果	见检测结果表		
检测依据及仪器	附表 A, 附表 B		

编制: 杜金丽

一审: 张漫敏

二审: 徐磊

签发: 施文莉

检验检测专用章

签发日期: 2024-02-19

表 1 污水检测结果

检测项目	点位/样品信息			DW001 废水总排口
	采样日期			2024-01-23
	分析日期			2024-01-23~2024-01-28
	单位	检出限	参考 限值	检测结果
pH 值	无量纲	-	6.5~9.5	7.7
悬浮物	mg/L	4	≤400	8
五日生化需氧量	mg/L	0.5	≤350	3.7
化学需氧量	mg/L	4	≤500	17
氨氮	mg/L	0.025	≤45	0.026
总磷	mg/L	0.01	≤8	0.10
总氮	mg/L	0.05	≤70	2.26
动植物油类	mg/L	0.06	≤100	ND
参考标准	参考《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 B 级标准			
备注	本次检测，DW001 废水总排口悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油类排放浓度及 pH 值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 污水排入城镇下水道水质控制项目限值 B 级标准。			

附表 A 检测方法一览表


序号	检测项目	分析及标准号	检出限
1	pH值	水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020	-
2	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989	4 mg/L
3	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L
4	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017	4 mg/L
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009	0.025 mg/L
6	总磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989	0.01 mg/L
7	总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L
8	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L

附表 B 主要仪器设备一览表

序号	检测项目	仪器名称	仪器编号	校准/检定有效期
1	pH值	pH/ORP计	QHHJ-20079	2024-09-21
2	悬浮物	FA/JA型电子天平 电热鼓风干燥箱	QHHJ-22128 QHHJ-23065	2024-11-20 2024-05-24
3	五日生化需氧量	恒温恒湿箱 溶解氧测定仪	QHHJ-17003 QHHJ-17080	2024-03-22 2025-01-16
4	氨氮	紫外可见分光光度计	QHHJ-21001	2024-11-20
5	总磷	可见分光光度计	QHHJ-20055	2024-03-22
6	总氮	紫外可见分光光度计	QHHJ-18027	2024-03-22
7	动植物油类	全自动红外分光油分析仪	QHHJ-23046	2024-04-18

本页完

检测点位示意图

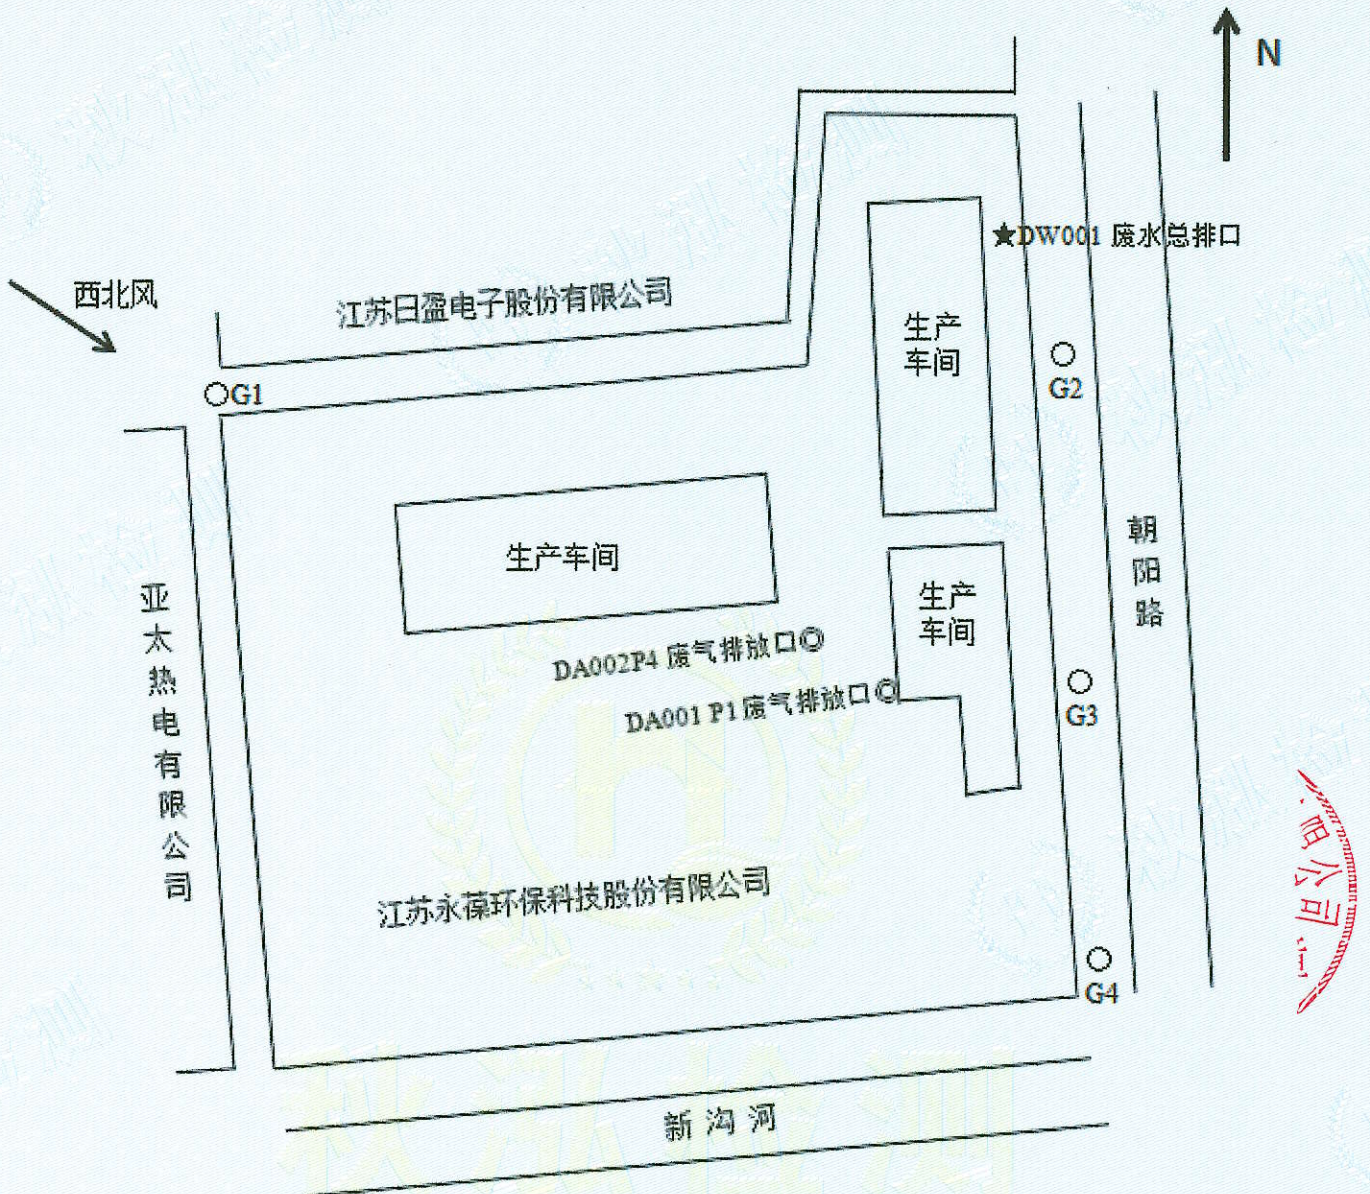

★为水质检测点位
◎为有组织废气检测点位
○为大气检测点位

报告结束

附件:

样品性状一览表

点位/样品信息	样品性状	检测项目
DW001 废水总排口	无色、无异味、无油膜	pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮,总磷,总氮,动植物油类